



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax: (0-61) 29-60-079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 20.05.2025r

L. Dz. ZOUK/22/25/26

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOU/22/25

Postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej i odgromowej w SP ZOZ w Obornikach.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone pytania:

1. Pakiet nr 1: ilości wyłączników różnicowoprądowych podlegających sprawdzeniu (jeżeli są zainstalowane)

Odpowiedź: Piwnica – 8 szt; Parter – chirurgia: 65 szt jednofazowych, 2 szt trzyfazowe; Piętro – oddz.

Wewnętrzny: 48 szt jednofazowych, Piętro – oddz. Dziecięcy: 26 szt jednorazowych. Razem 139 szt.

2. Pakiet nr 1: orientacyjnej ilości opraw oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Odpowiedź: Oświetlenie awaryjne – 21 szt, oświetlenie ewakuacyjne – 10 szt.

3. Pakiet nr 1: ilości przycisków "przeciwpożarowy wyłącznik prądu"

Odpowiedź: 7 szt.

4. Pakiet nr 1: czy dostępna jest dokumentacja techniczna:

- schematy instalacji elektrycznej
- schematy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu
- protokoły z ostatnio wykonanych przeglądów


Odpowiedź: Dokumentacja jest do wglądu w Siedzibie Zamawiającego.

5. Pakiet nr 2: poprawa mocowań mechanicznych instalacji piorunochronnej - czy jest możliwe wskazanie miejsc wymagających poprawy mocowania w formie opisu i/lub zdjęć.


Odpowiedź: Kontrola ma ocenić poprawność umocowań i sprawność instalacji. Do obecnego momentu nie stwierdzono uszkodzeń mocowania.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska


PLAN EWAKUACYJNY – BUDYNEK SZPITALNY „C” – PIWNICA (POMIESZCZENIA TECHNICZNE)	
LEGENDA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki
 - GAŚNICA  - HYDRANT WEWNĘTRZNY  - SYGNALIZATOR DŹWIEKOWY  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY	 - DROGI EWAKUACYJNE Opracował: Karol Kujawa Inspektor ds. BHP

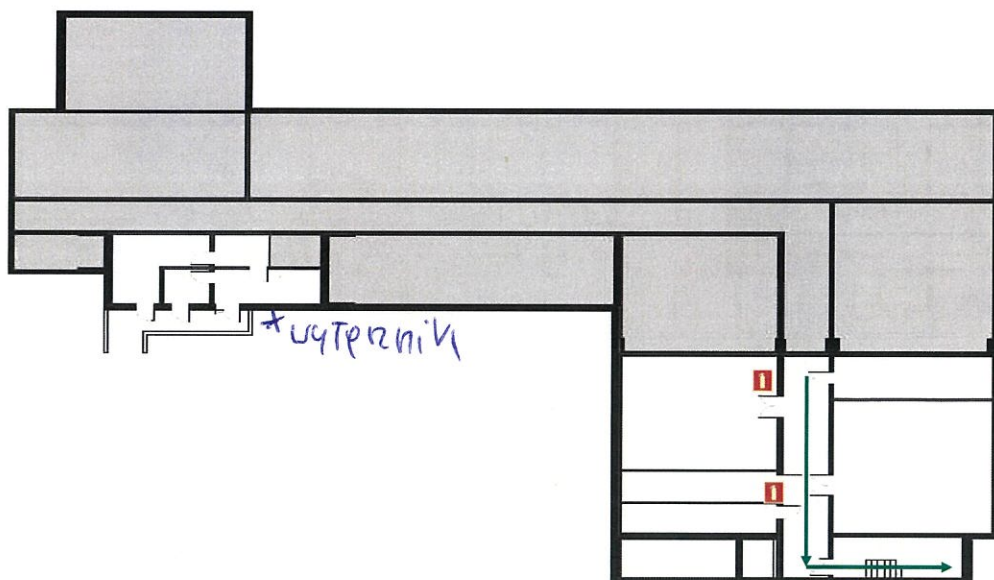

PLAN EWAKUACYJNY – BUDYNEK SZPITALNY „C” – PARTER (CHIRURGIA)	
LEGENDA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki
 - GAŚNICA  - HYDRANT WEWNĘTRZNY  - SYGNALIZATOR DŹWIEKOWY  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY  - DROGI EWAKUACYJNE	Opracował: Karol Kujawa Inspektor ds. BHP

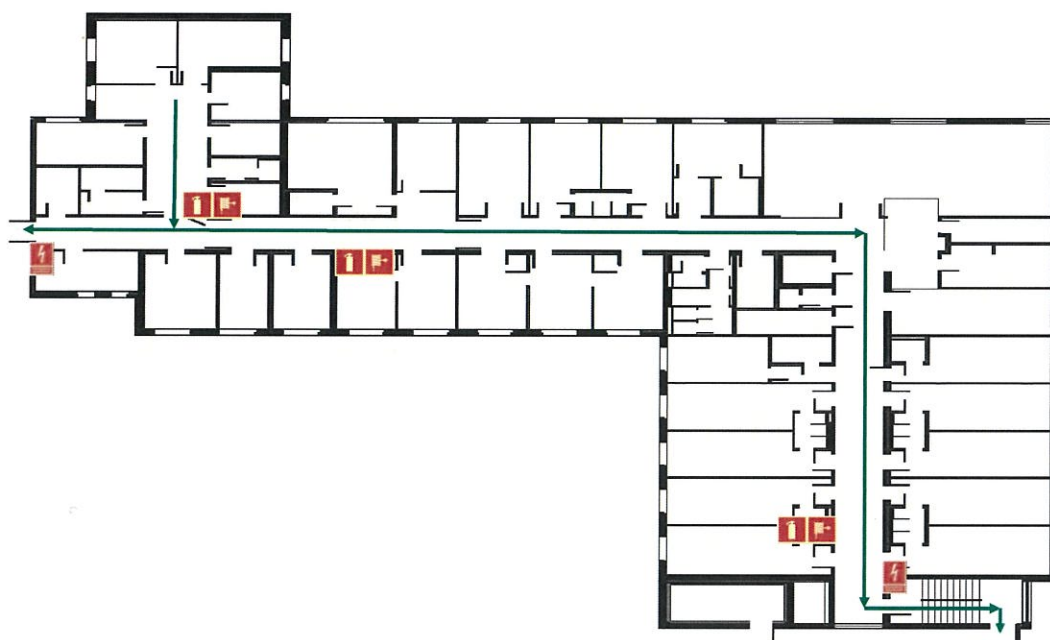

PLAN EWAKUACYJNY – BUDYNEK SZPITALNY „C” – PARTER (CHIRURGIA)		
LEGENDA		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki
 - GAŚNICA  - HYDRANT WEWNĘTRZNY  - SYGNALIZATOR DŹWIEKOWY  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY	 - DROGI EWAKUACYJNE	
		Opracował: Karol Kujawa Inspektor ds. BHP

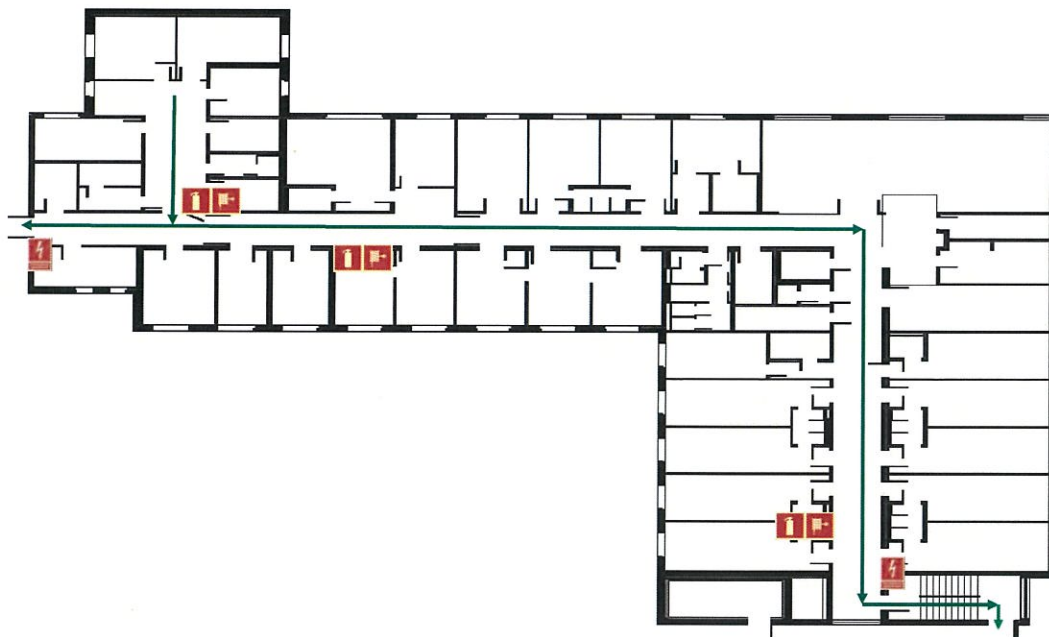

PLAN EWAKUACYJNY – BUDYNEK SZPITALNY „C” – PIETRO (WEWNĘTRZNY, PEDIATRYCZNY)		
LEGENDA		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki
 - GAŚNICA  - HYDRANT WEWNĘTRZNY  - SYGNALIZATOR DŹWIEKOWY  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY	 - DROGI EWAKUACYJNE	
		Opracował: Karol Kujawa Inspektor ds. BHP

